

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

APSTIPRINU

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Valdes priekšsēdētājs

V. Ābols

2021. gada 11. FEBRUĀRĪ

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” novietnes Torņakalnā
Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004

UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA

Nr.DI-004/04
Spēkā no 11.02.2021.

SATURS

I.	Vispārīga informācija.....	2
1.	Mērķis.....	2
2.	Lietošanas sfēra.....	2
3.	Objekta vispārīga informācija.....	2
4.	Ugunsdrošību raksturojoša informācija un lietošanas veids.....	2
II.	Objekta ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas.....	5
5.	Objekta apkures sistēma.....	7
6.	Objekta ventilācijas sistēma.....	7
7.	Objekta ēku maksimāli pieļaujamā ugunslozde.....	8
8.	Objektā esošo ugunsgrēka dzēšanai paredzēto ierīču raksturojums.....	8
III.	Objektā iespējamie ugunsgrēka riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai.....	9
9.	Atbildīgo personu par ugunsgrēka riska novēršanu pienākumi.....	9
10.	Kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie ēkām.....	11
11.	Objekta AUS ekspluatācijas prasības.....	12
12.	Objekta tehnoloģiskā procesa apraksts un ķīmisko vielu vai maisījumu uzglabāšana.....	13
13.	Ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība.....	14
IV.	Rīcība ugunsgrēka gadījumā.....	15
14.	Apsarga pienākumi ugunsgrēka gadījumā.....	15
15.	Objekta atbildīgās personas pienākumi ugunsgrēka gadījumā.....	15
16.	Darbinieku pienākumi ugunsgrēka gadījumā.....	15
17.	Ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtības.....	15
18.	Evakuācijas kārtība.....	16
19.	Tehnoloģisko iekārtu un inženiertīklu apturēšanas kārtība.....	16
20.	Elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču atvienošanas kārtība.....	17
21.	Ugunsdrošības nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas kārtība un personu atbildība.....	17
22.	Materiālo vērtību evakuācijas kārtība.....	20
23.	Prasības uzturoties objektā apmeklētājiem, ārpakalpojuma sniedzējiem un nomniekiem.....	20

I. Vispārīga informācija

1. Mērķis

Izskaidrot ugunsdrošības prasību ievērošanu objektā – telpās un teritorijā, kuras izmanto VSIA "Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas" (turpmāk – Objekts) darbinieki un apmeklētāji, lai samazinātu iespējamo apdraudējumu, sekmēt objekta drošību, darbinieku veselības (dzīvības) aizsardzību un materiālo vērtību pasargāšanu.

2. Lietošanas sfēra

Ugunsdrošības instrukcijas prasības ir spēkā visu laiku, kamēr darbinieks vai citas personas atrodas objekta telpās un teritorijā. Instrukcijas lietotāji ir visi objektā nodarbinātie, organizatoriski iesaistītās personas un personas, kas objektā veic pagaidu darbus, atrodas praksē vai apmācībās.

3. Objekta vispārīga informācija

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", kuras sastāvā ietilpst divas novietnes Rīgā – Vienības gatvē 45 un Juglas ielā 20 ir lielākā specializētā bērnu daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā. Tajā ik gadus vairāk nekā 30 000 pacientu stacionārā un vairāk nekā 160 000 ambulatori saņem ārstnieciskos, aprūpes un citus veselības aprūpes pakalpojumus. Kapitālsabiedrība nodrošina valsts apmaksātu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem ambulatori un stacionārā neatliekamās, steidzamās un plānveida palīdzības apjomā, piedāvājot arī izvēles maksas pakalpojumus. Objekta telpu izmantošanai noteikti šādi vispārējie režīmi:

- parastais darbs: darba dienās no plkst.7.30 līdz 22.00;
- pirmssvētku darba dienās no plkst.7.30 līdz 18.00;
- ārkārtas: jebkurā laikā ārpus iepriekš minētajiem laikiem.

Pacientu skaitu Objektā var noteikt tikai katras struktūrvienības (nodaļas) atbildīgā persona (vīrs/māsa), darba laikā – nodaļas vīrs/māsa, ārpus darba laika – dežurējošā māsa, jo pacientu skaits ir ļoti mainīgs.

Objekta Valde norīkojusi atbildīgo personu par ugunsdrošību objektā – Objekta Drošības dienesta vadītājs.

4. Ugunsdrošību raksturojoša informācija un lietošanas veids

Tabula Nr.1

Nosaukums	Kadastra Nr.	Stāvu skaits	Kopējā platība (m ²)	Pamati	Ārsienas	Pārsegumi	Lietošanas veids
Korpuss Nr.1 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 001	3	980,4	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Metāla sijas ar koka pildījumu	3
Korpuss Nr.2 Viena dzīvokļa mājas	100 054 002	1	88,5	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Koks	1
Korpuss Nr.3 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 003	2	400,8	Ķieģeļu mūris	Koks	Koks	3

Korpuss Nr.4 Citas, iepriekš nekvalificētas ēkas	100 054 004	1	8,5	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Dzelzsbetons	1
Korpuss Nr.5 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 005	1	413,9	Ķieģeļu mūris	Koks	Koks	3
Korpuss Nr.6 Nedzīvojamo ēku palīgēkas	100 054 006	1	137,5	Ķieģeļu mūris	Koks	Koks	1
Korpuss Nr.7 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 007	2	2568,5	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Koks	3
Korpuss Nr.8 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 008	2	1176,1	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Koks	3
Korpuss Nr.9 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 009	2	831	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Koks	3
Korpuss Nr.10 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 010	3	1619,1	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Koks	3
Korpuss Nr.11 Rūpnieciskās ražošanas ēka	100 054 011	2	716,8	Dzelzsbetons /betons	Metāla konstrukcijas	Dzelzsbetons/ betons	6
Korpuss Nr.12 Rūpnieciskās ražošanas ēka	100 054 012	1	419,3	Dzelzsbetons /betons	Metāla konstrukcijas	Metāla konstrukcijas	6
Korpuss Nr.13 Rūpnieciskās ražošanas ēka	100 054 013	2	466,3	Dzelzsbetons /betons	Metāla konstrukcijas	Dzelzsbetons/ betons	6
Korpuss Nr.14 Citas, iepriekš nekvalificētas ēkas	100 054 014	2	1178,5	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	1
Korpuss Nr.15 Rūpnieciskās ražošanas ēka	100 054 015	1	1065,6	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Koka	6
Korpuss Nr.16 Nedzīvojamo ēku palīgēkas	100 054 016	1	327	Ķieģeļu mūris	Koks	Koks	1
Korpuss Nr.17 Nedzīvojamo ēku palīgēkas	100 054 017	1	12	Ķieģeļu mūris	Koks	Koks	1
Korpuss Nr.20 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 020	9	10997, 77	Dzelzsbetons / betons	Ķieģeļu mūris, betons	Dzelzsbetons	3
Korpuss Nr.21 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 021	3	1168,8	Dzelzsbetons / betons	Ķieģeļu mūris, betons	Dzelzsbetons	3


Korpuss Nr.22 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 022	1	183,5	Betons	Ķieģeļu mūris	Koks	3
Korpuss Nr.23 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 023	1	643,9	Dzelzsbetons / betons	Ķieģeļu mūris	Koks	3
Korpuss Nr.24 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 024	3	2929	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Koks	3
Korpuss Nr.26 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka	100 054 026	2	1839,1 7	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Koks/dzelzs betons	3
Korpuss Nr.32 Citas, iepriekš nekvalificētas ēkas	100 054 032	1	7,1	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Koks	1
Korpuss Nr.33 Biroju ēkas	100 054 033	2	965,6	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Koks	5
Korpuss Nr.34 Nedzīvojamo ēku palīgēkas	100 054 034	4	2215	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Koks	
Korpuss Nr.35 Muzeji un bibliotēkas	100 054 035	1	60,22	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Koks	4
Korpuss Nr.55 Rūpnieciskās ražošanas ēkas	100 054 055	1	73	Ķieģeļu mūris	Ķieģeļu mūris	Betons	6
Korpuss Nr.58 Citas, iepriekš nekvalificētas ēkas	100 054 058	-	16,2	Betons	Ķieģeļu mūris	-	1
Korpuss Nr.59 Nedzīvojamo ēku palīgēkas	100 054 059	1	18	-	Betons	Betons	1
Korpuss Nr.60 Nedzīvojamo ēku palīgēkas	100 054 060	1	18	-	Betons	Betons	1
Korpuss Nr.61 Nedzīvojamo ēku palīgēkas	100 054 061	1	18	-	Betons	Betons	1
Korpuss Nr.62 Nedzīvojamo ēku palīgēkas	100 054 062	1	18	-	Betons	Betons	1
Korpuss Nr.63 Nedzīvojamo ēku palīgēkas	100 054 063	1	18	-	Betons	Betons	1
Korpuss Nr.64 Nedzīvojamo ēku palīgēkas	100 054 064	1	18	-	Betons	Betons	1
Korpuss Nr.66 Katlu māja	100 054 066	1	29,2	Betons	Viegļbetons	Betons	6
Korpuss Nr.70 Citas, iepriekš nekvalificētas ēkas	100 054 070	1	4,8	Betons	Koks	Koks	1

Korpuss Nr.71 Rezervuāri, bunkuri un noliktavas	100 054 071	1	19,4	Betons	Kieģeļu mūris	Koks	6
Korpuss Nr.72 Citas, iepriekš nekvalificētas inženierbūves	100 054 072		10,9	Betons	Kieģeļu mūris	-	1
Korpuss Nr.73 Citas, iepriekš nekvalificētas inženierbūves	100 054 073		10,9	Betons	Kieģeļu mūris	-	1

II. Objekta ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas

- 4.1. Objektā ir izbūvēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma PROTEC (turpmāk tekstā – AUS), kura nodrošina savlaicīgu ugunsgrēka konstatēšanu un trauksmes signāla nosūtīšanu uz apsardzes monitora telpu 35.korpusā pie apsardzes dienesta darbinieka (turpmāk tekstā – apsargs), kas Objektā atrodas visu diennakti. AUS ir izbūvēts: 5.korpusā, 7.korpusā, 8.korpusā, 9.korpusā, 10.korpusā, 15.korpusā, 20.korpusā, 21.korpusā, 23.korpusā, 24.korpusā, 26.korpusā, 33.korpusā un 74.korpusā. Pārējos korposos ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tiks uzstādītas atbilstoši Objekta renovācijas plānam. Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas ir uzstādītas – 7.korpusā, 9.korpusā, 20.korpusā, 21.korpusā, 24.korpusā un 74.korpusā. Automātiskā dūmu novadīšanas sistēma ir uzstādīta 7.korpusā, 20. Korpusā un 74. korpusā.


Attēls Nr.1

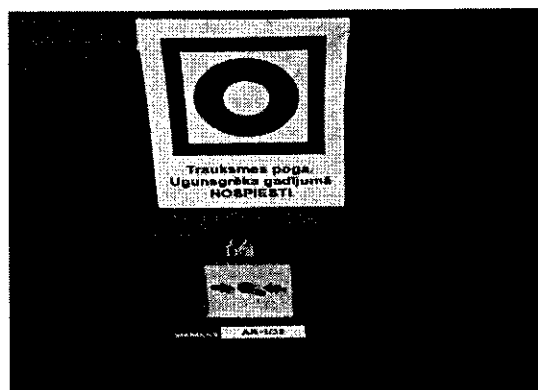

(Manuālā trauksmes poga ar zīmi un paskaidrojošo uzrakstu)

- 4.2. Objektā ir izbūvēts iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads ar 130 iekšējiem ugunsdzēsības krāniem (turpmāk tekstā – UK) un neatkarīgu ūdens padevi. UK izbūvēti 7.korpusā, 15.korpusā, 20.korpusā, 21.korpusā, 26.korpusā un 74. korpusā.
- 4.3. Objekta teritorijā atrodas 12 ugunsdzēsības hidranti (turpmāk tekstā - UH), kas saslēgti cilpā. UH ir Tallinas tipa hidranti un Maskavas tipa hidranti. Hidranta diametrs ir 200 mm. Visi UH atrodas objekta teritorijā. Pie iebraukšanas teritorijā ir uzstādīta ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēma.
- 4.4. UH zīme ir patstāvīgi izgaismota vai tā izgatavota no gaismu atstarojoša materiāla.
- 4.5. **Aizliegts:**
- 4.5.1. Ierīkot stāvvietu un novietot transportlīdzekli uz UH akas vai aizkraut to.
- 4.5.2. Novietot vielas un priekšmetus 1,5 m rādiusā no UH akas.


Attēls Nr.2

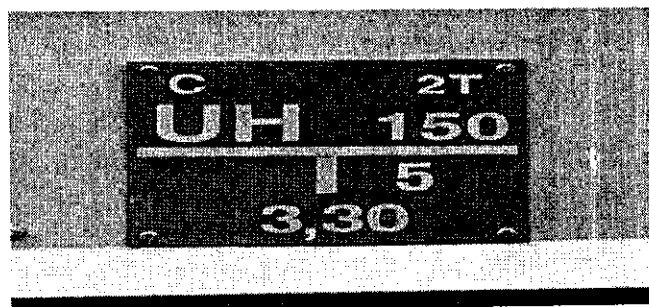

(Hidrantā atrašanās vietas apzīmējuma plāksnīte)

- 4.6. Objekta struktūrvienību ēku elektroapgāde notiek no pilsētas elektrotīkla un to nodrošina AS „Latvenergo”. Avārijas situācijā notiek automātiskā pārslēgšanās uz otro ievadu.
- 4.7. Rezerves elektroenerģijas avots ir dīzeļģenerators (pilnā komplektācijā) ar jaudu 175 KVA, kas atrodas daudzfunkcionālā korpusa cokola stāvā. Dīzeļģenerators nepieciešamības gadījumā spēj nodrošināt ar elektroenerģiju Uzņemšanas nodaļu, Intensīvas terapijas nodaļu un Operācijas bloku. Dīzeļģenerators ir komplektā ar degvielas tvertni 250 l, kas nodrošina dīzeļģenerators 6 stundu darbu. 24 stundu režīmā Objektā atrodas dežurējošie elektriķi, dežūru grafiks atrodas apsardzes postenī.
- 4.8. **Atbildīgās personas par ugunsdrošību pienākumi**
- 4.8.1. Kontrolēt, lai nenovietotu priekšmetus tuvāk par 1 m no UK.
- 4.8.2. Nodrošināt, lai UK ir pievienota šļūtene un stobrs. (Šļūtenes garums ir 20 m. Šļūtenei pievienotais stobrs nodrošina kompakto strūklu un ir noslēdzams.)
- 4.8.3. Nodrošināt, lai uz UK skapja durvīm ir norādīts krāna kārtas numurs, vienots ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112, kā arī izvietotas drošības zīmes.
- 4.8.4. Nodrošināt, lai tiktu veikta UK pārbaude ne retāk kā reizi gadā, pie UK izvietojot informāciju par veikto pārbaudi.

Attēls Nr.3

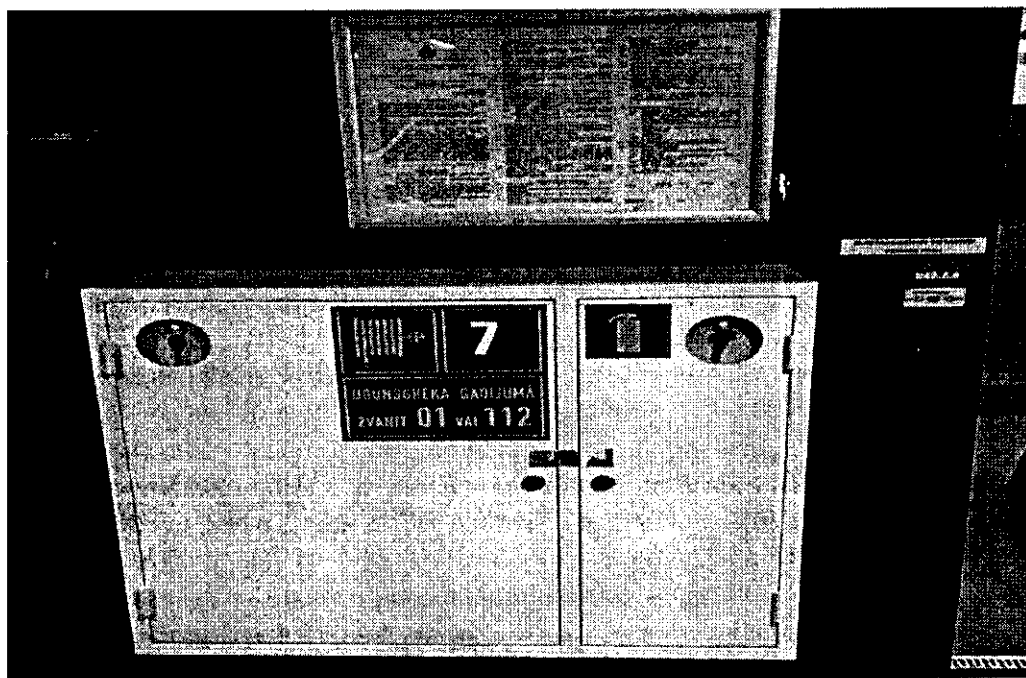

(Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna kaste un ugunsdzēsības aparātu)

- 4.8.5. Nodrošināt Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmu esamību pie iebraukšanas teritorijā.
- 4.8.6. Nodrošināt, lai UH aku vāki būtu sarkanā krāsā.
- 4.8.7. Nodrošināt, lai UH pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, par to sastādot aktu un aktam pievienojot ārējā ūdensapgādes tīkla plānu, kurā norādīta UH atrašanās vieta.
- 4.9. **Atbildīgo personu par infrastruktūras tehnisko sistēmu uzturēšanu un atbildīgās personas par ugunsdrošību pienākumi**
- 4.9.1. Uzraudzīt, lai netiek novietoti degtspējīgi materiāli tuvāk par 0,5 m no elektriskajiem gaismas ķermeņiem.
- 4.9.2. Uzraudzīt, lai tiktu attīrītas elektroiekārtas un elektroaparāti (sadales ierīces, gaismas ķermeņi, vadi u.tml.) no degtspējīgiem putekļiem un nosēdumiem.
- 4.9.3. Uzraudzīt, lai visi elektrosadales skapji ir pastāvīgi aizslēgti, apzīmēti un aprīkoti ar svirslēdzi (drošinātājiem) elektroenerģijas atslēgšanai.

- 4.9.4. Uzraudzīt, lai vadu un kabeļu dzīslu savienošana, vadu galu apdarināšana un atzarošana tiek veikta ar presēšanas, metināšanas, lodēšanas, speciālu spailu palīdzību vai citā drošā veidā.
- 4.9.5. Uzraudzīt, lai netiek izmantotas bojātas elektroiekārtas – vadi, paštaisīti elektriski sildītāji, bojātas rozetes, bojātas atzarošanas kārbas un savienotājkārbas, svirslēdži un citas bojātas elektroiekārtas un to izstrādājumi.
- 4.9.6. Uzraudzīt, lai netiek lietoti nekalibrēti un paštaisīti elektrotīklu aizsardzības drošinātāji.
- 4.9.7. Uzraudzīt, lai netiek atstātas bez uzraudzības tīklam pieslēgtas elektroietāses, ja ekspluatācijas noteikumos tas aizliegts.
- 4.9.8. Uzraudzīt, lai elektrotīklu un elektroaparātu defekti, kas var izraisīt dzirksteļošanu, īssavienojumu, kabeļu un vadu degtspējīgās izolācijas pārlieku sakaršanu, nekavējoties tiktu novērsta, vai, ja tas nav iespējams, lai bojātais elektrotīkls tiktu atvienots līdz tā savešanai ugunsdrošā stāvoklī.
- 4.9.9. Uzraudzīt, lai elektrosadales telpas netiktu izmantotas materiālu un priekšmetu uzglabāšanai.
- 4.10. **Darbinieku pienākumi**
 - 4.10.1. Ievērot elektroietaišu ražotāja noteiktās prasības.

5. Objekta apkures sistēma

- 5.1. Objekta siltumapgāde tiek nodrošināta no 3 gāzes apkures katliem ar jaudu 3.25 MW (katla modelis TVB Nr.9), 2 MW (katla modelis TVB Nr.7), 1.6 MW (katla modelis SX2).
- 5.2. Gāzes katli ir aprīkoti ar drošības un regulēšanas automātiku, kā arī ar automātisko bloķēšanas ierīci, kura pārtrauc gāzes padevi deglim vilkmes traucējuma gadījumos.
- 5.3. Katlu apkalpošanu veic apkalpojoša kompānija, saskaņā ar noslēgtu līgumu.
- 5.4. 24.stundu režīmā Objektā atrodas dežurējošie elektriķi, dežūru grafiks atrodas apsardzes postenī.
- 5.5. Gāzes noplūdes gadījumā paaugstināsies objekta ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības risks.
- 5.6. **Atbildīgās personas par Objekta apkures sistēmas pienākumi**
 - 5.6.1. Apkures iekārtu ekspluatēt atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijām.
 - 5.6.2. Kontrolēt, lai katlu telpa netiek izmantota izejvielu, materiālu un priekšmetu uzglabāšanai.
 - 5.6.3. Nodrošināt, lai apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi tīra un tā tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi.
 - 5.6.4. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, veikt ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaudi un sastādīt tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu.
- 5.7. **Darbinieku pienākumi**
 - 5.7.1. Sajūtot gāzes smaržu, informēt atbildīgās personas, izvēdiniet telpu, bet parūpējaties, lai caurvējā neaizsitas logi vai durvis, kas var radīt dzirksteli.
 - 5.7.2. Gāzes noplūdes gadījumā zvanīt 114 un nekavējoties pamest telpas.
 - 5.7.3. Sajūtot gāzes smaržu vai gāzes noplūdes gadījumā aizliegts:
 - Pametot telpas aizcirst durvis.
 - Ieslēgt vai izslēgt elektroietāses un gaismu.
 - Lietot atklātu uguni.

6. Objekta ventilācijas sistēma

- 6.1. Objekta ēkas ir nodrošinātas gan ar nosūces, gan pieplūdes ventilācijas sistēmām. Katrai no struktūrvienības ēkām, šī sistēma ir dažāda. Par ventilācijas sistēmu uzturēšanu un atjaunošanu darba kārtību atbild Objekta Infrastruktūras uzturēšanas daļas Tehniskā dienesta darbinieki, kas pārzina ventilācijas sistēmas darbības principus un iespējamās

atslēguma vietas. Infrastruktūras uzturēšanas daļas Tehniskā dienesta darbinieku dežūru grafiks atrodas apsardzes postenī, darbinieki atrodas objekta teritorijā 24 stundas diennaktī, kā arī viņiem ir pieejamas visas ventilācijas sistēmu shēmas.

6.2. Atbildīgās personas par Objekta ventilācijas sistēmu pienākumi

6.2.1. Uzraudzīt, lai ventilācijas iekārtu telpās neglabātu materiālus un priekšmetus.

6.2.2. Uzraudzīt, lai ventilācijas iekārta tiktu ekspluatēta atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijām.

6.2.3. Gādāt, lai vēdināšanas iekārtas vienmēr būtu lietošanas kārtībā, ja ir radušies iekārtu un ietaišu bojājumi, nekavējoties organizēt bojājumu novēršanu.

6.2.4. Gadījumā, ja ventilācijas sistēma ugunsgrēka gadījumā neatslēdzas automātiski, veikt ventilācijas sistēmas atslēgšanu manuāli.

6.2.5. Ja drošību (veselību un dzīvību) apdraud ugunsgrēks, tad ventilācijas sistēmas atslēgšanu neveikt.

6.2.6. Organizēt mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu reizi piecos gados.

6.2.7. Organizēt dabiskās ventilācijas sistēmas¹ kanālu tīrīšanu, ne retāk kā reizi piecos gados.

6.2.8. Neizmantot mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabiskās ventilācijas sistēmas kanālu² tam neparedzētiem nolūkiem (elektroinstalācijas, elektronisko sakaru tīklu vai citu inženiertīklu tranzītam).

6.2.9. Aizliegts attīrīt ventilācijas sistēmu cauruļvadus, tos izdedzinot.

6.3. Darbinieku pienākumi

6.3.1. Ievērot ventilācijas sistēmas ražotāja noteiktos lietošanas noteikumus.

7. Objekta ēku maksimāli pieļaujamā ugunsslodze

7.1. Objekta noliktavu telpām, kas atrodas 11.korpusā, 12.korpusā, 13.korpusā, 15.korpusā un 55.korpusā noteiktā maksimāla ugunsslodze (MJ/m^2) vai maksimāli pieļaujamo vielu daudzums ir $599 \text{ MJ}/\text{m}^2$.

8. Objektā esošo ugunsgrēka dzēšanai paredzēto ierīču raksturojums

8.1. Objektā ir izvietotas ugunsgrēka dzēšanai paredzētās ierīces, iekārtas, tehnika, inventārs un aprīkojuma (turpmāk tekstā – ugunsdzēsības līdzekļi), tādi kā pulvera ugunsdzēsības aparāti, ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti un putu ugunsdzēsības aparāti, nepieciešamais pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaits A un B ugunsgrēku klasēm:

8.1.1. A - klases ugunsgrēki, kuros deg cieti materiāli (parasti organiskas izcelsmes), kas sadegot veido kvēlojošas ogles.

8.1.2. B - klases ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi vai kūstoši materiāli.

8.2. Objektā izvietoto ugunsdzēsības aparātu nepieciešamais daudzums aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 249. punkta prasībām.

8.3. Objekta ir ugunsdzēsības pārklāji $1,2 \text{ m} \times 1,2 \text{ m}$, katrā virtuvē un laboratorijas telpās.

¹ Dzēsts teksts: “Dabīgās ventilācijas”

² Dzēsts teksts: “Dabīgās ventilācijas kanālu”



(Skapis ar pulvera ugunsdzēsības aparātu un UK ar šļūteni un stobru)

III. Objektā iespējamie ugunsgrēka riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai

Objektā iespējamie ugunsgrēka izcelšanās iemesli var būt:

- neuzmanīga rīcība, lietojot atklātu uguni remontdarbu laikā, piemēram, lietojot atklātu liesmu metināšanas vai griešanas darbu laikā, rodoties dzirkstelēm;
- smēķēšana neatļautās vietās;
- elektrotehnikas vai sadales skapju degšana pārslodžu gadījumos;
- lietojot bojātas elektroiekārtas;
- teritorijā esošo automašīnu degšana;
- ļaunprātīga dedzināšana;
- ugunsgrēki, kas izcēlušies no gāzes noplūdes objektā;
- ugunsgrēki blakus esošos objektos vai dzelzceļa transporta avārijas gadījumā.

9. Atbildīgo personu par ugunsgrēka riska novēršanu pienākumi

Tabula Nr.2

Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgais darbinieks	Izpildītāji	
1.	Ugunsdrošības instrukcijas korekcija.	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām	BKUS valde	Atbildīgais ugunsdrošību	par
2.	Darbinieku instruēšana ugunsdrošības jomā.	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām	BKUS valde	Atbildīgais ugunsdrošību	par
3.	Objekta nodrošināšana ar ugunsdzēsības līdzekļiem un to apkope.	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām	BKUS valde	Atbildīgais ugunsdrošību	par
4.	AUS atbilstoša ekspluatācija	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Atbildīgais par ugunsdrošību	Atbildīgais AUS un apsardze.	par
5.	AUS tehniskā apkope	Regulāri, saskaņā ar līgumu	BKUS valde	Ārpakalpojuma sniedzējs, saskaņā ar līgumu	
6.	Objekta ēku un teritorijas aprikošana ar drošības zīmēm.	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām	BKUS valde	Atbildīgais ugunsdrošību	par

Nr. p.k.	Nosaukums	Izpildes termiņš	Par izpildi atbildīgais darbinieks	Izpildītāji
7.	Elektroietaišu, inženiertehnisko iekārtu un tehnoloģisko iekārtu atbilstības ugunsdrošības prasībām nodrošināšana	Regulāri	BKUS valde	Atbildīgais par elektrosaimniecību un atbildīgais par ugunsdrošību
8.	Organizēt praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām	BKUS valde	Atbildīgais par ugunsdrošību
9.	Nodrošināt ugunsdrošības instruktāžu ārpakalpojuma sniedzējiem.	Regulāri, saskaņā ar līgumu	BKUS valde	Ārpakalpojuma sniedzējs, saskaņā ar līgumu

Lai Objektā mazinātu iespējamo ugunsgrēka izcelšanos, kas var rasties lietojot atklātu uguni, pirms ugunsbīstamiem darbiem tiek izsniegts norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai (skatīt 1. pielikums) pagaidu vietās, un tiek nodrošināta procedūra ugunsbīstamo darbu veikšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9.1. Darbinieku pienākumi

- 9.1.1. Nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos.
- 9.1.2. Atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku.
- 9.1.3. Uzturēt kārtību savā darba vietā, pēc darba beigām to sakārtot.
- 9.1.4. Ievērot ugunsdrošības prasības, veicot darba pienākumus.
- 9.1.5. Pārzināt evakuācijas ceļus objektā.
- 9.1.6. Ievērot objektā uzstādītās drošības zīmes un zināt to nozīmi.
- 9.1.7. Apgūt ugunsdrošības instrukcijas prasības un zināt rīcību ugunsgrēka gadījumā.
- 9.1.8. Zināt objektā izvietoto ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības krānu un ugunsdzēsības pārklāju atrašanās vietas un prast rīkoties ar ugunsdzēsības līdzekļiem.

9.2. Aizliegts:


- 9.2.1. Aizkraut pieejas pie AUS, ugunsdzēsības aparātiem un UK.
- 9.2.2. Aizkraut evakuācijas ceļus un izejas.
- 9.2.3. Dedzināt svecas, brīnumsvēces, pirotehniskos izstrādājumus un citus priekšmetus ar atklātu liesmu.
- 9.2.4. Izmantot vielas un materiālus, kuru ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības īpašības nav zināmas, kā arī uzglabāt šīs vielas un materiālus objekta telpās.
- 9.2.5. Veikt jebkādas darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku.
- 9.2.6. Smēķēt telpās un teritorijā. Smēķēt atļauts tikai speciāli norādītā vietā, kura apzīmēta ar atbilstošu drošības.
- 9.2.7. Ugunsgrēka gadījumā evakuācijai izmantot liftu.
- 9.2.8. Būt īpaši uzmanīgiem, izmantojot degtpējīgus un sprādzienbīstamus materiālus. Strādājot ar tiem jāievēro marķējuma un brīdinājuma uzrakstos noteiktās prasības, kas norādītas uz iesaiņojuma vai pavaddokumentos.

10. Kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie ēkām

10.1. Atbildīgo personu par ugunsdrošību objektā pienākumi attiecībā uz evakuācijas ceļiem

- 10.1.1. Periodiski veikt objekta ēku un teritorijas apskati, kontrolēt ugunsdrošības noteikumu ievērošanu objektā, organizēt šo noteikumu pārkāpumu novēršanas pasākumus.
- 10.1.2. Evakuācijas ceļus un izejas apzīmēt ar drošības zīmēm. Organizēt pasākumus, lai tiktu veiktas normatīvos noteiktās izgaismoto evakuācijas izejas zīmju pārbaudes un pārbaužu rezultāti tiktu dokumentēti.

Attēls Nr.5

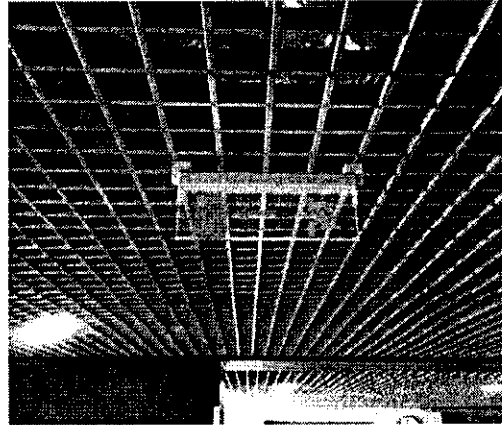

(Izgaismota evakuācijas izejas virziena norāde)

- 10.1.3. Evakuācijas zīmes uzstādīt tā, lai tās nemaldinātu lietotāju.
 - 10.1.4. Nodrošināt, lai durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm.
 - 10.1.5. Uzraudzīt, lai tiktu veikta teritorijas attīrīšana no degtspējīgiem atkritumiem un sausās zāles un kūltūraugu atliekām vismaz 10 m attālumā no ēkām.
 - 10.1.6. Uzraudzīt, lai teritorijā netiktu kurināti uguns kuri un dedzināti atkritumi.
 - 10.1.7. Uzraudzīt, lai netiktu ierobežota ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšana objektam.
 - 10.1.8. Uzraudzīt, lai ēkai pieguļošā teritorija tiktu uzturēta lietošanas kārtībā, laikus remontēta un attīrīta no sniega.
 - 10.1.9. Uzraudzīt, lai tiktu ievēroti smēķēšanas ierobežojumi un smēķēšana notiktu atļautā, apzīmētā smēķēšanas vietā, kas aprīkota ar izsmēķiem paredzētu degt nespējīga materiāla trauku.
 - 10.1.10. Uzraudzīt, lai objekta teritorijā izvietotās drošības zīmes netiktu bojātas. Ja vides iedarbības vai citu apstākļu dēļ zīme zaudējusi krāsojumu, saprotamību, nozīmi vai bojāta vairāk par 10 procentiem, to atjaunot.
 - 10.1.11. Uzraudzīt, lai netiek pārbūvēti evakuācijas ceļi vai mainīti durvju vēršanās virzieni, neievērojot būvnormatīvos noteiktās prasības.
- ### 10.2. Darbinieku pienākumi
- 10.2.1. Evakuācijas ceļus un evakuācijai paredzētās durvis neaizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem (medicīniskām iekārtām, puķu podiem u.c.).
- ### 10.3. Aizliegts:
- 10.3.1. Ugunsgrēka gadījumā izmantot liftu.
 - 10.3.2. Novietot priekšmetus, mēbeles, iekārtas un citus materiālus kāpņu telpās, kā arī tieši zem atklātām kāpnēm, kāpņu laidieniem un laukumiem.
 - 10.3.3. Izvietot uz grīdas tādu segumu (pārklājumu) un dekorācijas, kas traucē vai apgrūtina cilvēku evakuāciju.

10.3.4. Izvietot dekorācijas un apdares materiālus, kas var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos.

11. Objekta AUS ekspluatācijas prasības

11.1. Atbildīgās personas par ugunsdrošību objektā pienākumisaistībā ar AUS ekspluatāciju

- 11.1.1. Iepazīties ar AUS ekspluatācijas noteikumiem. Pārliecināties, ka ugunsaisardzības iekārtu ekspluatācijas termiņš nepārsniedz ražotāja noteikto ekspluatācijas termiņu. (Objekta uzstādītai PROTEC AUS sistēmai – 20 gadi.)
- 11.1.2. Objektā detektorus nodrošināt ar speciālām stacionārām aizsargierīcēm, ja tās var mehāniski bojāt. Pārliecināties, ka aizsargierīces neietekmē ugunsaisardzības ierīču darbību un darbības parametrus.
- 11.1.3. AUS uzturēt darba kārtībā un nepārtraukti ieslēgtu.
- 11.1.4. Nodrošināt, lai tiktu ievēroti AUS ekspluatācijas noteikumi.
- 11.1.5. Nodrošināt AUS ekspluatācijas dokumentācijas noformēšanu (Tehniskās apkopes darbus, remonta darbus, iedarbošanās gadījumus un bojājumus reģistrēt ugunsaisardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā).
- 11.1.6. Nodrošināt, lai tiek apmācītas atbildīgās personas vai norīkotās personas par automātisko ugunsaisardzības sistēmu ekspluatāciju.
- 11.1.7. Nodrošināt, lai AUS tehniskā apkope tiktu veikta saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu.
- 11.1.8. Nodrošināt, lai netiktu novietoti materiāli un plaukti tuvāk par 0,6 m no AUS detektoriem.
- 11.1.9. Nodrošināt, lai AUS darbību atjauno iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ugunsaisardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas brīža vai tiktu nodrošināti kompensējošie pasākumi (atvienotās vai bojātās vietās uzstāda autonomos dūmu detektorus).
- 11.1.10. Nodrošināt, lai netiek veiktas izmaiņas AUS un aizsargājamā zonā, ja tas ietekmē AUS darbību vai to funkciju izpildi.
- 11.1.11. Nodrošināt, lai AUS netiek atslēgta vai pārslēgta no automātiskā vadības režīma uz manuālo vadības režīmu, izņemot tehnisko apkopi vai sistēmas darbības atjaunošanu.
- 11.1.12. Nodrošināt, lai netiek atslēgtas AUS uztveršanas, vadības, kontroles, skaņas un citas ierīces.
- 11.1.13. Nodrošināt, lai netiek aizkrautas pieejas pie ugunsaisardzības ierīcēm.
- 11.1.14. Nodrošināt, lai netiek piekārti vai piestiprināti priekšmeti pie AUS ierīcēm, cauruļvadiem un kabeļiem.
- 11.1.15. Nodrošināt, lai netiek novietotas apkures ierīces tuvāk par vienu metru no ugunsgrēka detektora, kā arī uztveršanas un kontroles paneļa.
- 11.1.16. Nodrošināt, lai Būvniecības ieceres dokumentācijā³ paredzētā ugunsgrēka detektora vietā netiek uzstādīts cita tipa vai darbības principa detektors, izņemot gadījumu, ja tiek veiktas izmaiņas Būvniecības ieceres dokumentācijā⁴.
- 11.1.17. Nodrošināt, lai AUS trauksmes pogas ir atbilstoši apzīmētas.
- 11.1.18. AUS tehniskās apkopes laikā, kā arī AUS remontdarbu laikā uzraudzīt un pieņemt veiktos darbus.
- 11.1.19. Nodrošināt, lai netiek atslēgtas liftu bloķēšanas ierīces (lifta kabīnes nolaišana uz 1. stāvu).

11.2. Darbinieku pienākumi

³ Dzēsts teksts: "tehniskajā projektā"

⁴ Dzēsts teksts: "tehniskajā projektā"

- 11.2.1. Atskatot ugunsgrēka trauksmei nekavējoties atstāt ēku un doties uz drošas pulcēšanās vietas ārpus telpām - pagalms pie ēkas, drošā attālumā no apdraudējuma zonas, pēc evakuācijas plāna noteiktajās vietas.
- 11.2.2. Neaizkraut pieejas pie uguns aizsardzības ierīcēm.
- 11.2.3. Neuzstādīt detektoriem aizsargapvalkus.

12. Objekta tehnoloģiskā procesa apraksts un ķīmisko vielu vai maisījumu uzglabāšana

12.1. Radioloģiskais rentgena izmeklējums

Objektā tiek veiktas Latvijas Nacionālajā veselības dienesta Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datubāzē iekļautās diagnostiskās radioloģijas procedūras. Procedūru izmantošanu objektā apstiprina Diagnostiskās radioloģijas dienesta vadītājs.

Rentgena izmeklējumi ar stacionārajām iekārtām notiek rentgena izmeklējumu telpā. Rentgena izmeklējumi ar portatīvajām rentgena iekārtām notiek nodaļās uz vietas. Datortomogrāfijas izmeklējumi notiek datortomogrāfijas izmeklējumu telpā.

Pacientu datu un manipulāciju protokolu ievadīšana notiek Diagnostiskās radioloģijas nodaļas pulsts telpā, Diagnostisko izmeklējumu rezultāti tiek apstrādāti un aprakstīti ārstu telpā.

Pirms izmeklējuma veikšanas radiologa asistents iepazīstas ar pacienta nosūtījumu un nosūtīšanas indikāciju atbilstību veicamajai procedūrai. Konstatējot neatbilstošu nosūtīšanas indikāciju, izmeklējums tiek atteikts, radiologam rakstiski dodot pamatojumu izmeklējuma atcelšanai.

Pirms izmeklējuma veikšanas radiologa asistents izskaidro pacientam un viņu likumiskajam pārstāvim diagnostiskās procedūras kārtību, pacients tiek nodrošināts ar individuālajiem aizsarglīdzekļiem – priekšautu, dzimumorgānu pārsegu, vairogdziedzera pārsegu. Ja procedūrā piedalās brīvprātīgais palīgs, arī viņam tiek izskaidrota procedūras kārtība un nodrošināti aizsarglīdzekļi. Pacienti, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un brīvprātīgajiem palīgiem ir pieejama informācija par radionuklīdās diagnostikas procedūru.

Pacientu identifikācija pirms radionuklīdās diagnostikas procedūras uzsākšanas notiek, uzrunājot pacientu vārdā un uzvārdā, tādējādi izslēdzot pacientu sajaukšanu.

Radiologa asistenti, nosakot apstarošanai nepieciešamos parametrus, vadās pēc atbilstošās radioloģiskās manipulācijas standarta procedūras apraksta, tehniskos parametrus izvēloties atbilstoši pacienta lielumam.

Katrā procedūrā paredzamās pacientu saņemtās efektīvās dozas novērtējums aprakstīts „Pacienta dozu analīzes metodika diagnostiskās radioloģijas nodaļā”. Medicīnas fizikis veic katra pacienta dozas novērtējumu, rezultātus apkopojot tabulās, kas vēlāk tiek analizētas, salīdzinot saņemtās dozas ar optimālajām. Gadījumā, ja novēro saņemto dozu novirzi no optimālajām par vairāk nekā 20%, tiek veikta papildu analīze, lai atrastu un nepieciešamības gadījumā novērstu iespējamās cēloņus.

12.2. Oksidētāji un gāzes.

Skābeklis (O₂) ir oksidētājs, kas strauji veicina degšanu, saskaroties ar degošu materiālu, tas var izraisīt ugunsgrēku. Skābeklis tiek uzglabāts skābekļa stacijas gāzu sistēmā sašķidrinātā un atdzesētā veidā (tips 60-VC; tilpums-6000 l; cisternas pilna masa-11000kg). Skābeklis tiek nogādāts ārstniecības korpusos pa skābekļa cauruļvadiem.

Skābekļa rezerves baloni tiek uzglabāti skābekļa stacijā. Rezervē ir 36 baloni ar tilpumu 50 litri katrs.

Slāpekļa oksīds (N₂O) ir oksidētājs, kas strauji veicina degšanu un, saskaroties ar degošu materiālu, N₂O var izraisīt ugunsgrēku. Saskarsme ar šķidrumu var izsaukt apdegumu/apsaldējumus. N₂O tiek uzglabāta Gāzu balonu konteinerā, sašķidrinātā veidā.

Gāzu konteinerā tiks uzglabāti 24 baloni. Viena balona tilpums ir 20 litri.

Oglekļa dioksīds (CO₂) tiek uzglabāts Gāzu balonu konteinerā sašķidrinātā veidā. CO₂ augstās koncentrācijas var izsaukt nosmakšanu, kontakts ar šķidrumu var izsaukt apdeguma brūces/apsaldējumus.

Gāzu balonu konteinerā tiek uzglabāti 4 CO₂ baloni. Balona tilpums 10 litri.

Saspiestais gaiss tiek ražots un uzglabāts vairākās vietās Novietnē Vienības gatvē 45.

20.korpusa pagrabstāva saspiestais gaiss tiek ražots divās kompresoru telpās. Kompresoru telpā Nr.1 un Nr.2 atrodas divi resīveri, viens katrā telpā. Ir uzstādīti „Otto Klein” resīveri (tilpums 500l, darba spiediens 16Atm, darba temperatūra -100C līdz 500C).

Daudzfunkcionālā korpusa kompresoru telpā 5.T1 atrodas divi „SiCC Spa Rovigo” saspiestā gaisā resīveri (tilpums 500 l, darba spiediens 11 atmosfēras, darba temperatūra - 100⁰C līdz 500⁰C).

Operāciju blokā (26A korpusā) atrodas viens saspiestā gaisa resīvers ar tilpumu 100 litri.

13. Ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība

- 13.1. Ugunsbīstamos darbus veic tikai pagaidu vietās.
- 13.2. Norīkojumu ugunsbīstama darba veikšanai pagaidu vietā (1. pielikums) izdoj ar rakstisku rīkojumu norīkots darbinieks.
- 13.3. Norīkojumu sastāda divos eksemplāros. Viens eksemplārs atrodas pie darba veicēja visu darbu veikšanas laiku, otrs - pie norīkojuma izdevēja. Norīkojuma izdevējs to glabā vēl trīs diennaktis pēc ugunsbīstamo darbu beigām.
- 13.4. Norīkojumā norāda darba veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus un norīkojumu izsniedz darba veicējam.
- 13.5. Avārijas gadījumā ugunsbīstamos darbus var veikt bez rakstiska norīkojuma, norīkotā darbinieka klātbūtnē.
- 13.6. Norīkojumā nosaka sagatavošanās darbus, darbu izpildes secību un ugunsdrošības pasākumus, darba vietā izvietojamos ugunsdzēsības aparātus, kā arī darba vietas kontroles kārtību pēc darba beigām un pārtraukumos, bet sprādzienbīstamā vidē nosaka arī gaisa kontroles kārtību.
- 13.7. Norīkojumā ieraksta tiešos darba veicējus un izdara atzīmi par ugunsdrošības instruktāžu.
- 13.8. Ugunsbīstamo darbu veikšanas vietā jānodrošina vismaz divi ugunsdzēsības aparāti (kuru kopējā dzēstspēja ir vismaz 55A 233B⁵).
- 13.9. Ja darbu rezultātā rodas dzirksteles, tad iespējamās aizdegšanās avotus aizklāt ar ugunsdzēsīgo audeklu/stikla šķiedras audumu vai citu nedegošu materiālu.
- 13.10. Vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, atbrīvo no degtspējīgiem materiāliem un sagatavo saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem iekārtu sagatavošanai remontdarbiem.
- 13.11. Ēku un būvju konstrukcijas un inženiertehniskās komunikācijas attīra no degtspējīgiem putekļiem vai materiāliem.
- 13.12. **Aizliegts metināt, griezt, lodēt un karsēt ar atklātu uguni:**
 - 13.12.1. Konstrukcijas un izstrādājumus, ja uz tiem ir nenožuvuši degtspējīgu materiālu pārklājumi.
 - 13.12.2. Tvertnes, iekārtas un komunikācijas, kas pildītas ar degtspējīgām vielām un materiāliem.
 - 13.12.3. Metāla daudzslāņu konstrukcijas, kas pildītas ar degtspējīgu siltinātāju.
 - 13.12.4. Lietot apģērbu un cimdus ar eļļas vai taukvielu, īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu vai uzliesmojošu šķidrumu traipiem.
 - 13.12.5. Ja degviela novietota tuvāk par 10 metriem no darbu veikšanas vietas.

⁵ Dzēsts teksts: "atbilstoši dzēšanas klasei"

- 13.13. Darba vietas kontroli nodrošina vismaz četras stundas pēc ugunsbīstamo darbu beigām.
- 13.14. Pēc ugunsbīstamo darbu veikšanas pagaidu vietā par darba vietas kontroli atbildīgā persona ieraksta norīkojumā darba vietas uzraudzības izbeigšanas datumu un laiku, parakstās un nodod norīkojumu tā izdevējam.

IV. Rīcība ugunsgrēka gadījumā

14. Apsarga pienākumi ugunsgrēka gadījumā

- 14.1. Ziņot par ugunsgrēku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) zvanot **112**.
- 14.2. Saņemot informāciju par ugunsgrēku, ja nav iedarbojusies AUS, nospiest tuvāko manuālo trauksmes pogu.
- 14.3. Par ugunsgrēku informēt atbildīgās personas, izmantojot apziņošanas shēmu instrukcija Nr. **DI-10** “Apziņošanas shēma ārkārtas situācijas gadījumā novietnē Torņakalnā, Gaiļezērā”.
- 14.4. Atvērt elektriskās caurlaides sistēmas vārtus.
- 14.5. Atvērt evakuācijas durvju automātisko atvēršanās mehānismu manuāli, ja tas neatveras automātiski.
- 14.6. Pakļauties atbildīgo personu rīkojumiem līdz VUGD ierašanās brīdim.

15. Objekta atbildīgās personas pienākumi ugunsgrēka gadījumā

- 15.1. Saņemot informāciju par ugunsgrēku, ja nav iedarbojusies AUS, nospiest tuvāko manuālo trauksmes pogu.
- 15.2. Pārliecināties, ka informācija par ugunsgrēku nodota darbiniekiem.
- 15.3. Uzsākt darbinieku, pacientu un apmeklētāju evakuāciju atbilstoši instrukcijai Nr. **DI-5** „Evakuācijas plāns novietnei Torņakalns (Vienības gatve 45)”. Par ugunsgrēku informēt atbildīgās personas iestādē, izmantojot apziņošanas shēmu instrukcija Nr. **DI-10** “Apziņošanas shēma ārkārtas situācijas gadījumā novietnē Torņakalnā, Gaiļezērā”.
- 15.4. Atslēgt inženiertehniskās sistēmas, ja ugunsgrēka bīstamie faktori neapdraud dzīvību un veselību.
- 15.5. Darīt visu iespējamo panikas novēršanai, nomierinot cilvēkus un konstruktīvi informējot par plānoto rīcību.
- 15.6. Pulcēt darbiniekus drošas pulcēšanās vietā.
- 15.7. Sagaidīt VUGD amatpersonas, sniegt informāciju par evakuācijas gaitu un norādīt tuvākos ceļus līdz ugunsgrēka vietai.
- 15.8. Informēt VUGD amatpersonu par cilvēkiem, kas atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka vietā.
- 15.9. Pēc VUGD ierašanās pakļauties VUGD amatpersonai un rīkoties saskaņā ar tās norādījumiem.

16. Darbinieku pienākumi ugunsgrēka gadījumā

- 16.1. Saņemot informāciju par ugunsgrēku vai atskatot ugunsgrēka trauksmi, veikt pacientu evakuāciju atbilstoši instrukcijai Nr. **DI-5** „Evakuācijas plāns novietnei Torņakalns (Vienības gatve 45)” nekavējoties pa tuvāko pieejamo evakuācijas izeju.
- 16.2. Ja Jūsu veselību un dzīvību apdraud ugunsgrēka bīstamie faktori, neveikt pacientu evakuāciju, bet evakuēties pašiem.
- 16.3. Ja nav iedarbojusies AUS, nospiest tuvāko manuālo trauksmes pogu un veikt pacientu evakuāciju.
- 16.4. Evakuēties pa drošākiem un tuvākiem evakuācijas ceļiem uz drošas pulcēšanās vietu.
- 16.5. Ziņot par ugunsgrēku VUGD, zvanot **112**.
- 16.6. Uzturēties drošas pulcēšanās vietā, līdz tālākiem atbildīgās personas norādījumiem.
- 16.7. Aizliegts atstāt drošas pulcēšanās vietu, bez atbildīgās personas atļaujas.

17. Ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtības

17.1. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā nekavējoties zvanīt **112**, nosaucot:

- objekta adresi: Vienības gatve 45, Rīga
- ugunsgrēka izcelšanās vietu,
- savu vārdu, uzvārdu,
- tālruņa numuru,



Atcerieties, ka pirmais klausuli noliek VUGD operators!

17.2. Ugunsgrēka gadījumā veikt visus iespējamus pasākumus ugunsgrēka likvidēšanai un ierobežošanai, ja tas nerada draudus Jūsu veselībai un dzīvībai.

18. Evakuācijas kārtība

Objektā ir izstrādāta instrukcija Nr. **DI-5** „Evakuācijas plāns novietnei Torņakalns (Vienības gatve 45)”.

- 18.1. Evakuējoties aizliegts izmantot liftus.
- 18.2. Evakuējoties izmantot visdrošākos un īsākos evakuācijas ceļus.
- 18.3. Evakuējoties pa kāpnēm, censties turēties pie margām.
- 18.4. Piedūmotā vai degošā telpā virzīties rāpus, turot galvu tuvāk grīdai. Virzoties piedūmotā telpā, rāpot tuvu sienai, lai nezaudētu orientēšanās virzienu.
- 18.5. Neiet atpakaļ ēkā, telpā, kamēr to nav atļāvuši VUGD darbinieki.
- 18.6. Saglabāt mieru, neveikt sasteigtas darbības.
- 18.7. Ievērot atbildīgo darbinieku norādījumus.
- 18.8. Palīdzēt citiem, norādot tuvāko evakuācijas izeju.
- 18.9. Ievērot evakuācijas plānos noteiktos evakuācijas ceļus.
- 18.10. Virzīties pa evakuācijas ceļiem, uz kuriem ir attēlotas durvis un cilvēka siluets ar bultu evakuācijas virzienā.
- 18.11. Ja Jums liekas, ka esat kaut ko aizmirsis, nekad neejiet atpakaļ. Jūs varat radīt sastrēgumu, pakļaujot briesmām gan savu, gan citu cilvēku veselību un dzīvību.
- 18.12. Nenostāties pie izejas, bet doties uz drošas pulcēšanās vietu. Nenosprostot un nenobloķēt ceļu tiem, kas nāk aiz jums, kā arī palīdzības dienestiem: policijai, ugunsdzēsējiem vai medicīnas darbiniekiem.
- 18.13. **Ja nav iespējams evakuēties:**
 - 18.13.1. Palikt savā vietā, mēģināt radīt troksni, lai pievērstu sev uzmanību un gaidīt palīdzību.
 - 18.13.2. Ja telpā ir logi, atvērt tos tikai nedomājot, lai pievērstu apkārtējo uzmanību. Neturēt atvērtu logu visu laiku.
 - 18.13.3. Ja nav izdevies izklūt no ēkas uguns šķēršļa vai kādu citu apstākļu dēļ, mēģināt sazināties ar glābšanas dienestu pa tālr. 112, skaidri un precīzi paziņojot savu atrašanās vietu.
 - 18.13.4. Aizvērt telpas durvis, noblīvējiet durvju šķirbas, lai mazinātu dūmu iekļūšanu telpā, kurā atrodaties.
 - 18.13.5. Ja telpa sāk piepildīties ar dūmiem, turēties pēc iespējas tuvāk grīdai ar seju uz leju. Aizsegt elpošanas ceļus ar auduma gabalu, lai mazinātu dūmu iekļūšanu elpceļos.

18.14. Kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām

Objektā ir izstrādāta instrukcija Nr. **DI-005** „Evakuācijas plāns novietnei Torņakalns (Vienības gatve 45)”.

19. Tehnoloģisko iekārtu un inženiertīklu apturēšanas kārtība

- 19.1. Lai apturētu tehnoloģisko procesu objektā, to nepieciešams veikt manuāli. Tehnoloģiskā procesa atslēgumu objektā drīkst veikt Medicīnas iekārtu darbības uzturēšanas dienesta darbinieki.
- 19.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas atslēgumu objektā var veikt Infrastruktūras uzturēšanas daļas Tehniskā dienesta darbinieki.

- 19.3. Elektroenerģijas padeves atslēgumu objektā var veikt Infrastruktūras uzturēšanas daļas Tehniskā dienesta darbinieki.
- 19.4. Ja Jūsu drošību, veselību un dzīvību apdraud ugunsgrēks, tad inženiertīklu atslēgšanu neveikt.

20. Elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču atvienošanas kārtība

Atbildīgās personas par elektroietaišu ekspluatāciju, organizatorisko un drošības prasību izpildi ir Infrastruktūras uzturēšanas daļas Tehniskā dienesta darbinieki, kuri dežurē Objektā 24 stundu režīmā.

20.1. Infrastruktūras uzturēšanas daļas Tehniskā dienesta darbinieku pienākumi

- 20.1.1. Atslēgt elektroenerģijas padevi visai ēkai, ja tas nepieciešams.
- 20.1.2. Atslēgt elektroenerģijas padevi, ja tas nepieciešams pa stāviem (ir iespējams atslēgt vietējos sadales skapjos).
- 20.1.3. Ja darbinieka drošību, veselību un dzīvību apdraud ugunsgrēks, tad elektroenerģijas atslēgšanu neveikt.

20.2. Darbinieku pienākumi

- 20.2.1. Evakuācijas gadījumā atstājot telpu, ja iespējams, atvienot savas darba vietas elektroierīces no kopējā tīkla.
- 20.2.2. Ja darbinieka drošību, veselību un dzīvību apdraud ugunsgrēks, tad elektroierīces atslēgšanu neveikt.

21. Ugunsdrošības nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas kārtība un personu atbildība

- 21.1. Ugunsgrēka gadījumā, ja vēl nav atskanējusi ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma, jebkura darbinieka pienākums ir nospiegt AUS manuālo trauksmes pogu, kas apzīmēta ar paskaidrojošu uzrakstu "*Ugunsgrēka gadījumā nospieš*".

21.2. Apsarga pienākumi, ja izcēlies ugunsgrēks

Ja izcēlies ugunsgrēks rīkoties saskaņā ar Rīcību ugunsgrēka gadījumā, kas noteikta 14.punktā.

21.3. Atbildīgās personas par ugunsdrošību pienākumi, ja izcēlies ugunsgrēks

Ja izcēlies ugunsgrēks rīkoties saskaņā ar Rīcību ugunsgrēka gadījumā, kas noteikta 15.punktā.

21.4. Atbildīgās personas par ugunsdrošību pienākumi, Ja AUS nostrādājusi viltus trauksme

- 21.4.1. Noskaidrot AUS iedarbošanās iemeslus.
- 21.4.2. Informēt atbildīgo personu iestādē, par AUS iedarbošanās iemesliem.

21.5. Apsarga pienākumi, ja AUS nostrādājusi viltus trauksme

- 21.5.1. Noskaidrot AUS iedarbošanās iemeslus.
- 21.5.2. Atcelt AUS viltus trauksmi.
- 21.5.3. Atjaunot AUS darba režīmā.
- 21.5.4. Informēt atbildīgo personu par ugunsdrošību, struktūrvienību vadītājus un darbiniekus, par AUS iedarbošanās iemesliem.
- 21.5.5. Veikt ierakstu žurnālā „Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls”, par AUS iedarbošanās gadījumiem.

21.6. Ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas un uzturēšanas kārtība

Darbiniekiem izvērtēt savas spējas pirms dzēst ugunsgrēku ar kādu no ugunsdzēsības līdzekļiem. Ja darbinieks nav pārliecināts par sekmīgu ugunsgrēka likvidācijas iespēju pašā spēkiem, nekavējoties evakuēties.




21.7. Pulvera ugunsdzēsības aparāta lietošana

- 21.7.1. Ar pulvera aparātu, sākot dzēst, atrasties aptuveni 5 m attālumā no uguns.
- 21.7.2. Korpusā atrodas pulverveida ugunsdzēsamā viela. Aparāts vērtējams, kā darbam nederīgs, ja manometra rādītājs nostājies skalas sarkanajā zonā.

- 21.7.3. Palaišanas mehānisms iedarbināms, pilnībā nospiežot rokturi un noturot nospiešā stāvoklī. Jāņem vērā, ka rokturis ir bloķēts ar speciālu drošības gredzenu, lai nenotiktu nejauša roktura nospiešana, pārvietojot aparātu.
- 21.7.4. Gumijas šļūtene paredzēta strūklas efektīvai vadīšanai dzēšot uguni. Iedarbinot aparātu, šļūtene stingri jātur aiz gala, lai strūklas reaktīvais spēks neizrautu to no rokas. Aparātu var darbināt gan nepārtraukti, gan ar pārtraukumiem, attiecīgi nospiežot un atlaižot augšējo rokturi. Aparāta darba stāvoklis – vertikāls.

Attēls Nr.6

Ugunsdzēsamo aparātu pareiza lietošana

1	2	3
		
IZVILKT SPROSTTAPU	VIRZĪT UZGALI UZ UGUNI	NOSPIEST ROKTURI

21.8. CO₂ ugunsdzēsības aparāta lietošana

- 21.8.1. Sākot dzēst atrasties aptuveni 2 m attālumā no uguns.
- 21.8.2. Pirms dzēšanas pacelt ugunsdzēsības aparāta tauri horizontālā stāvoklī.
- 21.8.3. CO₂ ugunsdzēsības aparātu, uguns dzēšanas laikā, turēt aiz roktura un ar otru roku aiz aparāta korpusa.
- 21.8.4. Lai izvairītos no apsaldējumiem CO₂ izplūdes laikā, ievērot piesardzību (neskarties pie aparāta taures vai metāla daļām, kas savieno aparātu ar tauri), jo CO₂ gāze izplūšanas laikā strauji atdziest.
- 21.8.5. Dzēšot elektroietaisies zem sprieguma, taures gals degošajam objektam nedrīkst būt tuvāk kā 1 m attālumā.
- 21.8.6. Pēc aparāta darbināšanas telpās, tas obligāti jāizvēdina un aparāts jānogādā servisā pārpildīšanai un pārbaudei.
- 21.8.7. Par ugunsdzēsības aparātiem, kuriem beidzies derīguma termiņš, kuri bojāti, vai kuriem nav drošības plombas, ziņot atbildīgai personai par ugunsdrošību.



(Pulvera ugunsdzēsības aparāts, CO₂ ugunsdzēsības aparāts un ugunsdzēsības pārklājs)

21.9. Ugunsdzēsības pārklāja lietošana

- 21.9.1. Satvert lentes ar abām rokām, izvilkot pārklāju.
- 21.9.2. Uzklāt pārklāju uz degošās virsmas. Atstāt pārklāju. Ļaut pārklājam atdzist.
- 21.9.3. Drēbju degšanas gadījumā nolikt cietušo uz zemes (grīdas). Ietīt cilvēku segā vai citā drēbes gabalā. Noteikti sniegt pirmo palīdzību un izsaukt neatliekamo medicīniskās palīdzības dienestu pa tālr. 113.

21.10. UK lietošana

- 21.10.1. Pirms UK lietošanas nepieciešams izsist stikliņu, lai dabūtu atslēgu ar ko atvērt UK skapja durvis.
- 21.10.2. Izritināt šļūteni pilnībā bez aizlūzumiem.
- 21.10.3. Atgriezt UK krānu.
- 21.10.4. Turot šļūtenei pievienoto stobru (ar abām rokām), atvērt stobra noslēgšanas mehānismu.
- 21.10.5. Virzīt ūdens strūklu uz ugunsgrēka vietu.
- 21.10.6. Pēc ugunsgrēka likvidācijas aizvērt stobru.

21.11. Ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas kārtība

Atbildīgās personas par ugunsdrošību pienākumi ikdienā uzraudzīt:

- 21.11.1. lai ugunsdzēsības aparāti ir atbilstoši apzīmēti;
- 21.11.2. lai ugunsdzēsības aparāti ir brīvi pieejami;
- 21.11.3. lai ugunsdzēsības aparāti netiek bojāti;
- 21.11.4. lai ugunsdzēsības aparāti netiek uzstādīti augstāk par 1,5 m (no zemes līdz rokturim);
- 21.11.5. lai ugunsdzēsības aparāta manometra spiediena rādītājs atrastos zaļajā rādījuma zonā;
- 21.11.6. lai ugunsdzēsības aparāti netiek pārvietoti tiem neparedzētajās vietās;
- 21.11.7. lai pēc katras lietošanas ugunsdzēsības aparāti tiktu nodoti uzpildīšanai.

Atbildīgās personas par ugunsdrošību pienākumi:

- 21.11.8. Nodrošināt, ka ugunsdzēsības aparāta tehniskā apkope tiek veikta ne retāk kā reizi 5 gados, ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu;
- 21.11.9. Nodrošināt, ka ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate tiek veikta ne retāk kā reizi pusgadā;
- 21.11.10. Ugunsdzēsības aparāta pārbaudes/ apkopes laikā uzraudzīt un pieņemt veiktos darbus.

21.11.11. Pārliecināties vai ugunsdzēsības aparātu apkopes pakalpojumu sniedzējs atbilst LVS 402 "Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības" prasībām.

Darbinieku pienākumi

21.11.12. Iepazīties ar ugunsdzēsības aparāta izmantošanas noteikumiem un apgūt to lietošanas kārtību.

21.12. Ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma uzturēšanas kārtība

Atbildīgās personas pienākumi ikdienā uzraudzīt:

21.12.1. lai UK būtu atbilstoši apzīmēti;

21.12.2. lai UK būtu brīvi pieejami, neaizkrauti;

21.12.3. lai UK tiktu pārbaudīti ne retāk kā reizi gadā, un par to ir izvietota informācija pie UK;

21.12.4. ja UK ir lietots, veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu UK gatavību darba stāvoklim.

Darbinieku pienākumi

21.12.5. Nenovietot vielas un priekšmetus tuvāk par 1 m no UK.

22. Materiālo vērtību evakuācijas kārtība

22.1. Materiālo vērtību evakuāciju veikt tikai tajos gadījumos, ja tas neapdraud Jūsu veselību un dzīvību.

23. Prasības uzturoties objektā apmeklētājiem, ārpakalpojuma sniedzējiem un nomniekiem

23.1. Atskatot AUS trauksmes signālam, nekavējoties evakuēties no objekta uz drošas pulcēšanās vietas ārpus telpām: **pagalms pie ēkas, drošā attālumā no apdraudējuma zonas.**

23.2. Smēķēt atļauts tikai speciāli norādītā vietā, kas apzīmēta ar atbilstošu drošības zīmi.

23.3. Ugunsgrēka gadījumā evakuācijai aizliegts izmantot liftu.

23.4. Aizliegts lietot atklātu liesmu, ja nav izņemts norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai.

23.5. Ugunsdrošības instrukcijas prasības attiecas arī uz nomniekiem, ja nomas līgumā nav noteikts, ka nomnieks izstrādā savu ugunsdrošības instrukciju.

23.6. Ja nomnieks izstrādā savu ugunsdrošības instrukciju, tā nedrīkst būt pretrunā ar objekta izstrādāto ugunsdrošības instrukciju.

23.7. Nomnieks instruē savus darbiniekus saskaņā ar ugunsdrošības instrukciju.

Atbildīgais par dokumenta
aktualizēšanu:

A.Meņšikovs

Drošības dienesta vadītājs

Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai

(norīkojuma sastādīšanas vieta)		(norīkojuma sastādīšanas datums)	
I daļa (aizpilda pirms ugunsbīstamā darba veikšanas)			
1. Objekta vai objekta teritorijas nosaukums un adrese			
2. Darba veikšanas vieta			
	(norāda ugunsbīstamā darba veikšanas vietu)		
3. Darba veids			
	(norāda ugunsbīstamā darba veidu)		
4. Objekta atbildīgā vai pilnvarotā persona			
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)		
5. Darba veicējs un pilnvarotā persona			
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)		
6. Darba uzsākšanas datums, laiks	 	plkst.	
	(diena, mēnesis, gads)		(stundas, minūtes)
7. Darba beigšanas datums, laiks	 	plkst.	
	(diena, mēnesis, gads)		(stundas, minūtes)
8. Par sagatavošanas darbiem atbildīgā persona			
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)		

Paraksti:Objekta atbildīgā vai
pilnvarotā persona

(vārds, uzvārds, paraksts)

Darba veicējs vai
pilnvarotā persona

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)

II daļa

(aizpilda pēc ugunsbīstamā darba izpildes)

9. Darbs pabeigts, un
darba izpildes vieta
sakārtota

plkst.

(diena, mēnesis, gads)

(stundas, minūtes)

10. Persona, kas atbild
par darba vietas
uzraudzību četru
stundu laikā pēc darba
izpildes beigām(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko
adresi un fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)**Paraksti:**Objekta atbildīgā vai
pilnvarotā persona

(vārds, uzvārds, paraksts)

Darba veicējs vai
pilnvarotā persona

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)

III daļa

(aizpilda četras stundas pēc ugunsbīstamā darba pabeigšanas)

11. Darba vietas
uzraudzība pabeigta
un ugunsgrēka
apdraudējuma nav

plkst.

(diena, mēnesis, gads)

(stundas, minūtes)

12. Par darba vietas
uzraudzību atbildīgā
persona(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko
adresi un fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)**Paraksti:**Objekta atbildīgā vai
pilnvarotā persona

(vārds, uzvārds, paraksts)

Darba veicējs vai
pilnvarotā persona

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. Norīkojumu var apvienot ar cita veida bīstamo darbu veikšanai paredzētu dokumentu, ja tā saturs atbilst šā pielikuma prasībām.

